HL450-03-14-00

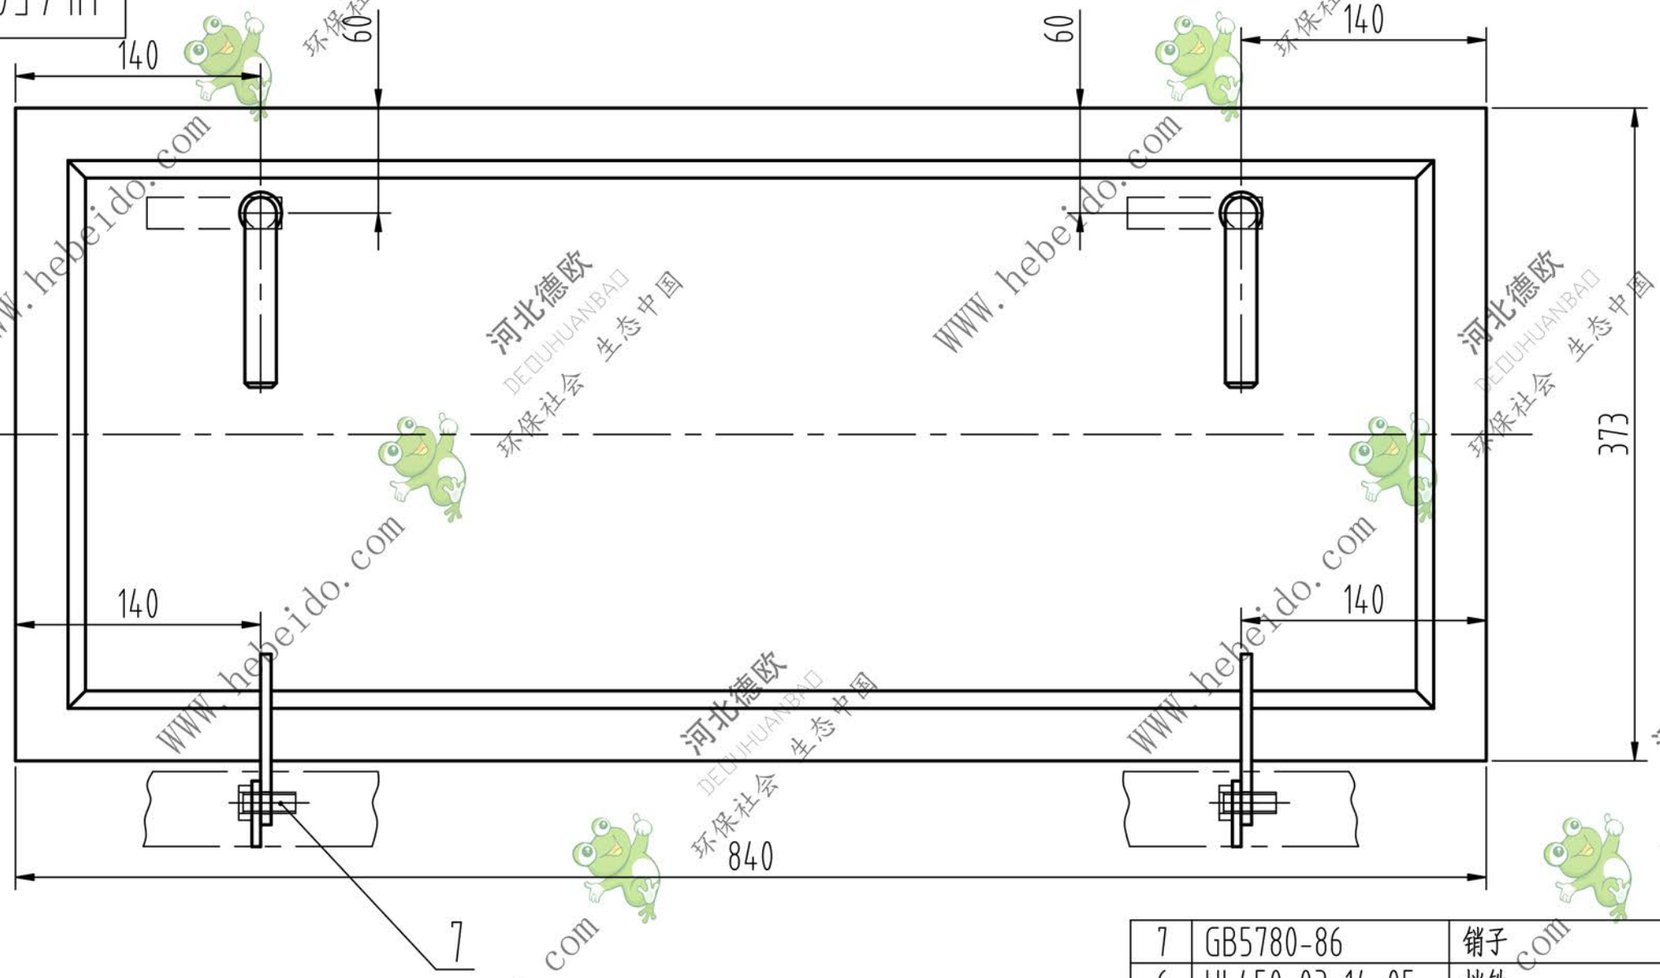

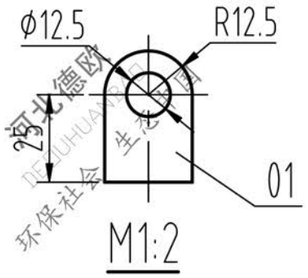

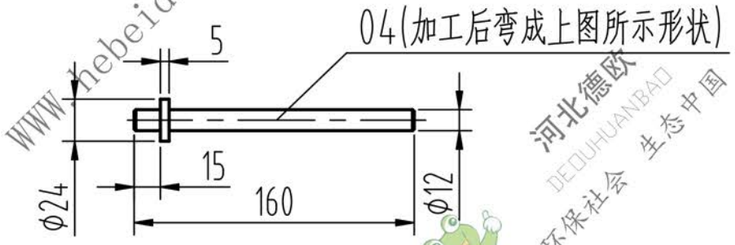

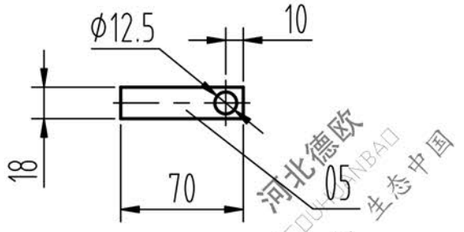

说明：

1、10mm厚羊毛毡30mm宽，环绕观察门板用胶水粘牢；

2、挡铁与手把成90°角焊接，间隙保证手把能灵活转动；

3、观察门耳子焊在尾部壳体上，具体安装位置与观察门配作。

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
7	GB5780-86	销子	2	M12X25螺母			
6	HL450-03-14-05	挡铁	2	A3钢板 δ=5			本图
5	FJ314-66	羊毛毡	1	厚10mm羊毛毡			
4	HL450-03-14-04	手把	2	A3圆钢 φ=25			本图
3	HL450-03-14-03	观察门板	1	A3钢板 δ=3			
2	HL450-03-14-02	铰链	2	A3钢板 δ=6			
1	HL450-03-14-01	观察门耳子	2	A3钢板 δ=5			本图

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	李连通		标准化		
审核	秦海波				
工艺	刘飞		批准		

HL450-03-14-00

观察门

组合件

阶段标记	重量	比例
	2件/台	1:3.5

共 张 第 张

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国